


Snitt 2-2

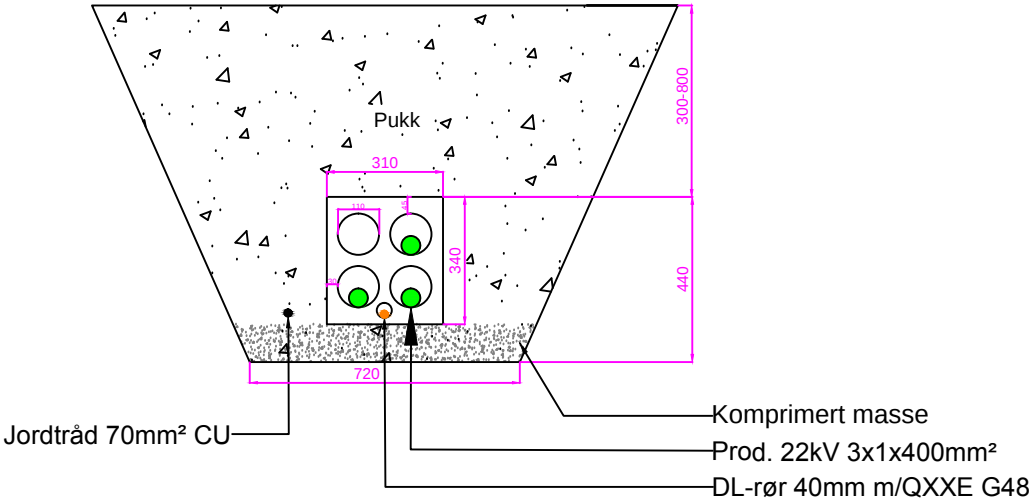

								TEGNET AV BSP	TEGNET DATO 2014-01-13		132kV og 22kV kabelanlegg Tosbotn Snitt 2-2	BLAD NUMMER	=
								GODKJENT AV PLU	GODKJENT DATO 2014-01-13			NESTE BLAD	+
02	2014-05-28	DL-rør 40mm / fiberør i kanal	MB	BSP	PLU	2014-05-28	KUNDE	TEGNINGSNUMMER REJLERS 13146-10-03-002					
01	2014-01-13	For utgivelse	BSP	JSO	PLU	2014-01-13		TEGNINGSNUMMER KUNDE				REV.	02
REV.	DATO	REVISJONEN GJELDER	TEGNET	KONTR.	GODKJ.	GODKJ.REV DATO	Helgelandskraft						